


断水時における水洗用水の誘致圏  
(徒歩5分)


断水時における水洗用水の誘致圏（徒歩5分）【区民課管内】

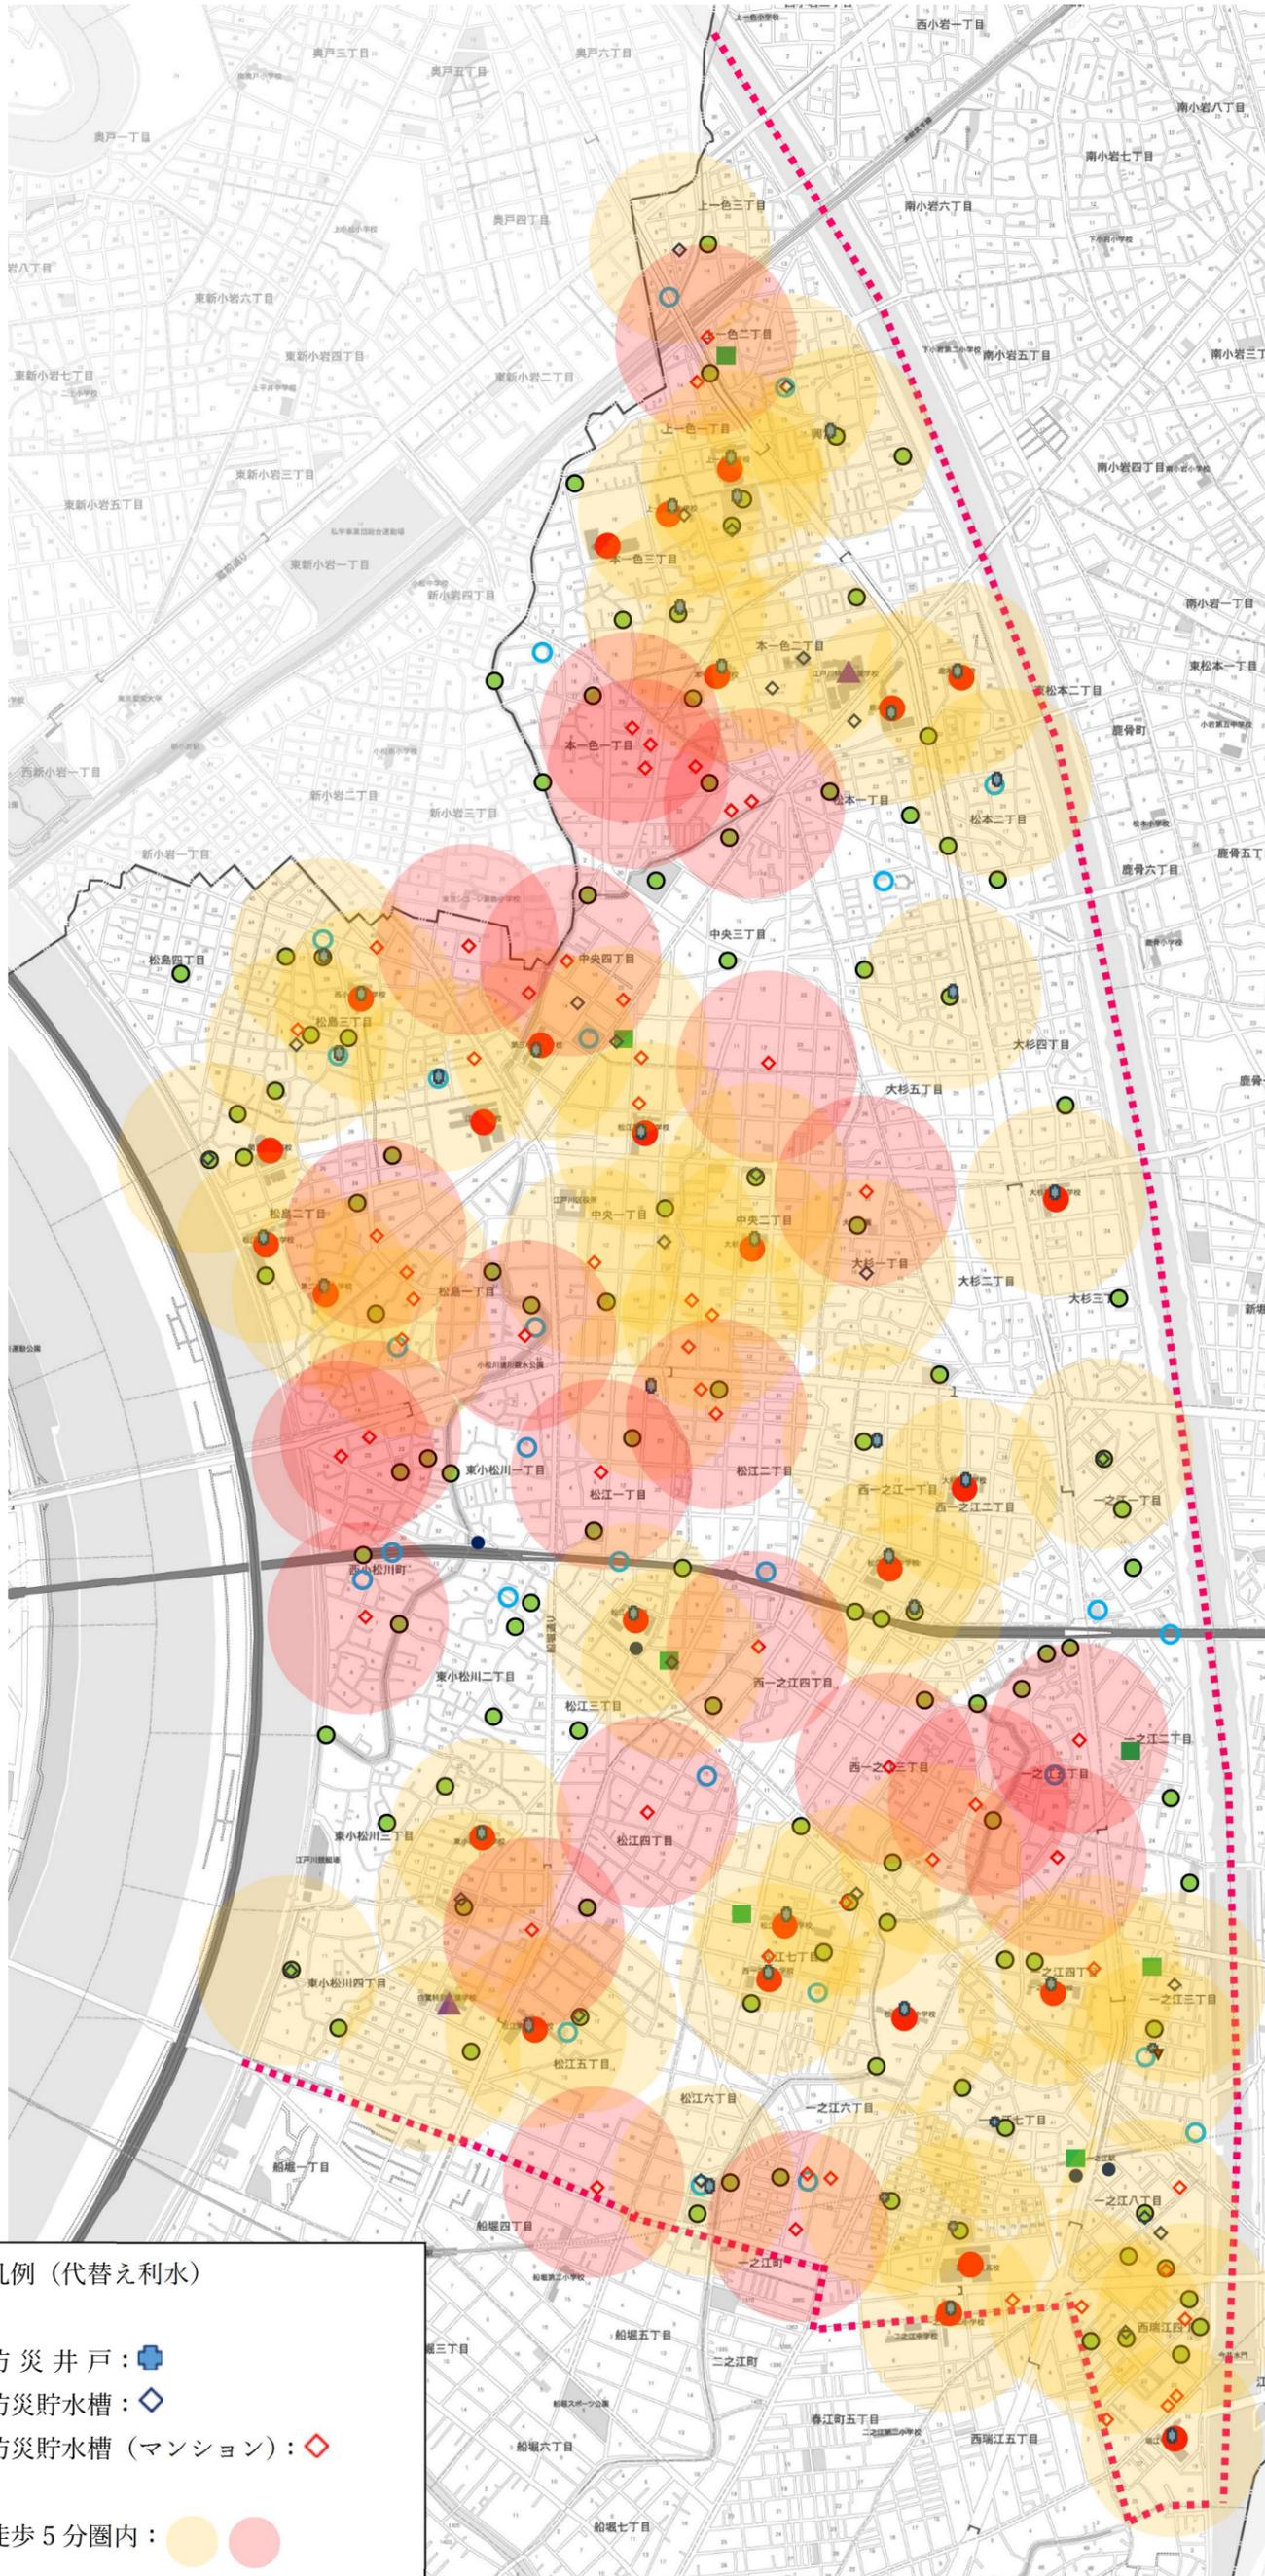


- 凡例（代替え利水）
- 防災井戸：■
  - 防災貯水槽：◇
  - 防災貯水槽（マンション）：◇
  - 徒歩5分圏内：● ●

- 凡例
- ：避難所
  - ：避難所補完施設
  - ▲：二次避難所
  - ：トイレ設置公園
  - ：トイレ未設置公園
  - ：公衆トイレ

断水時における水洗用水の誘致圏（徒歩5分）【小松川事務所管内】

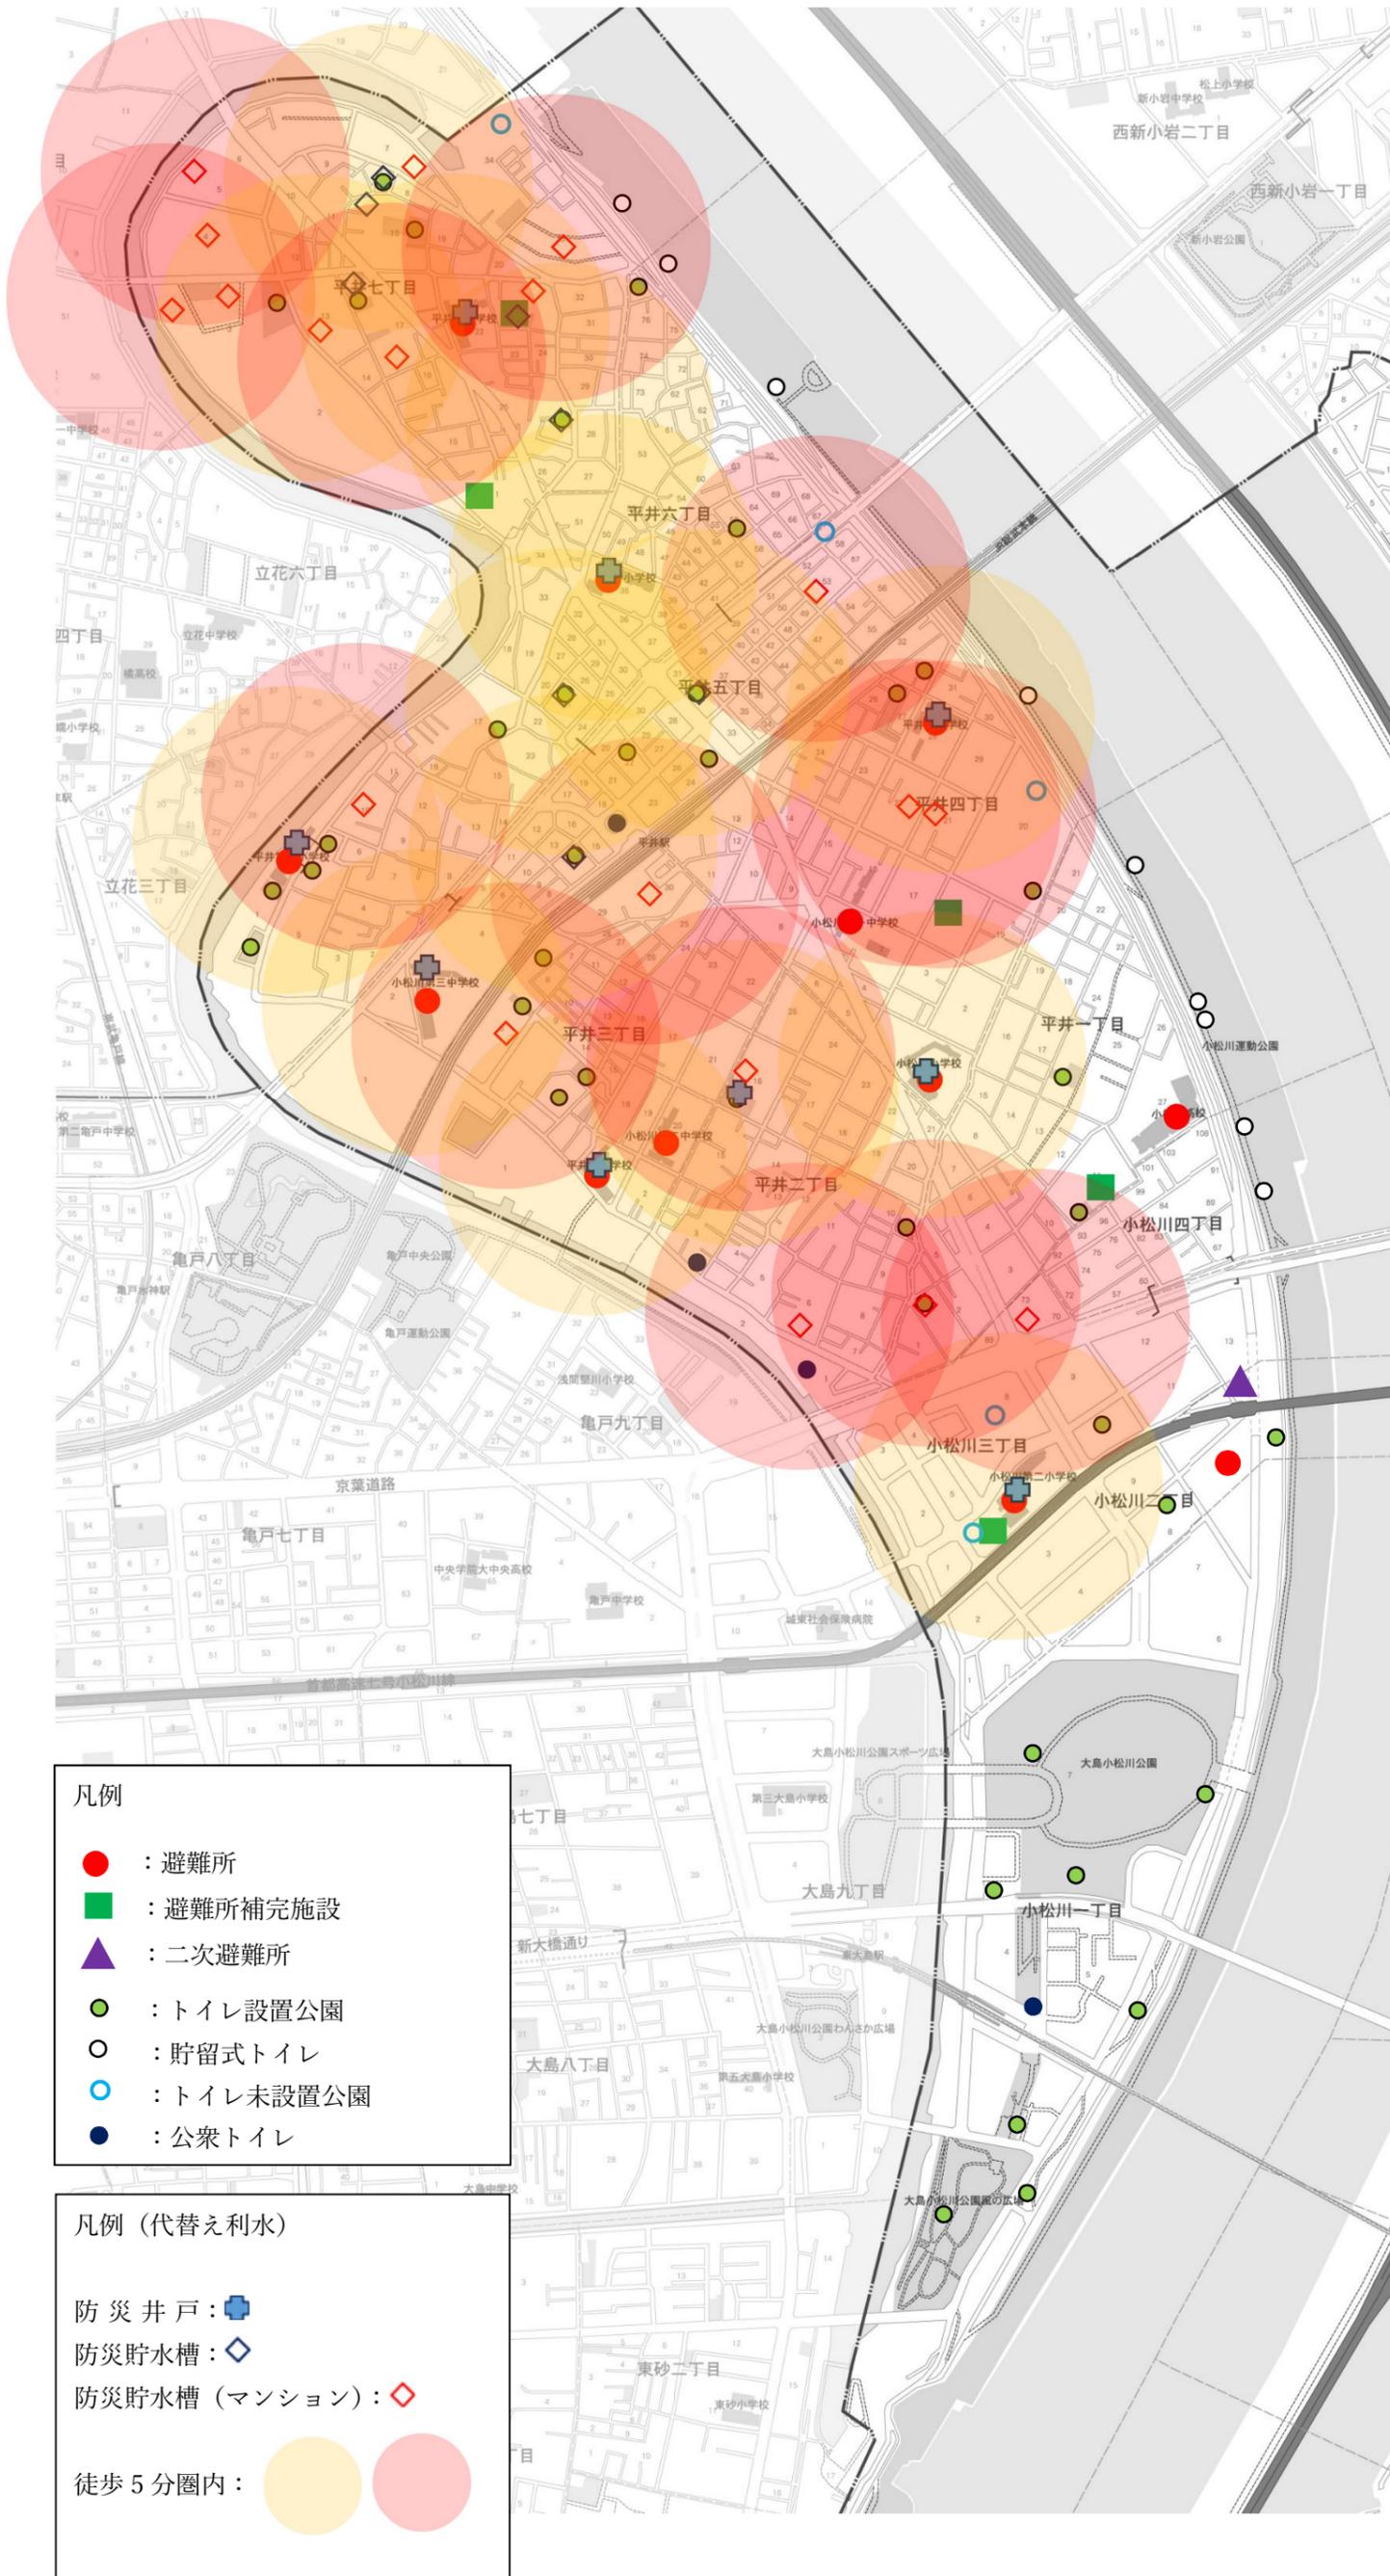


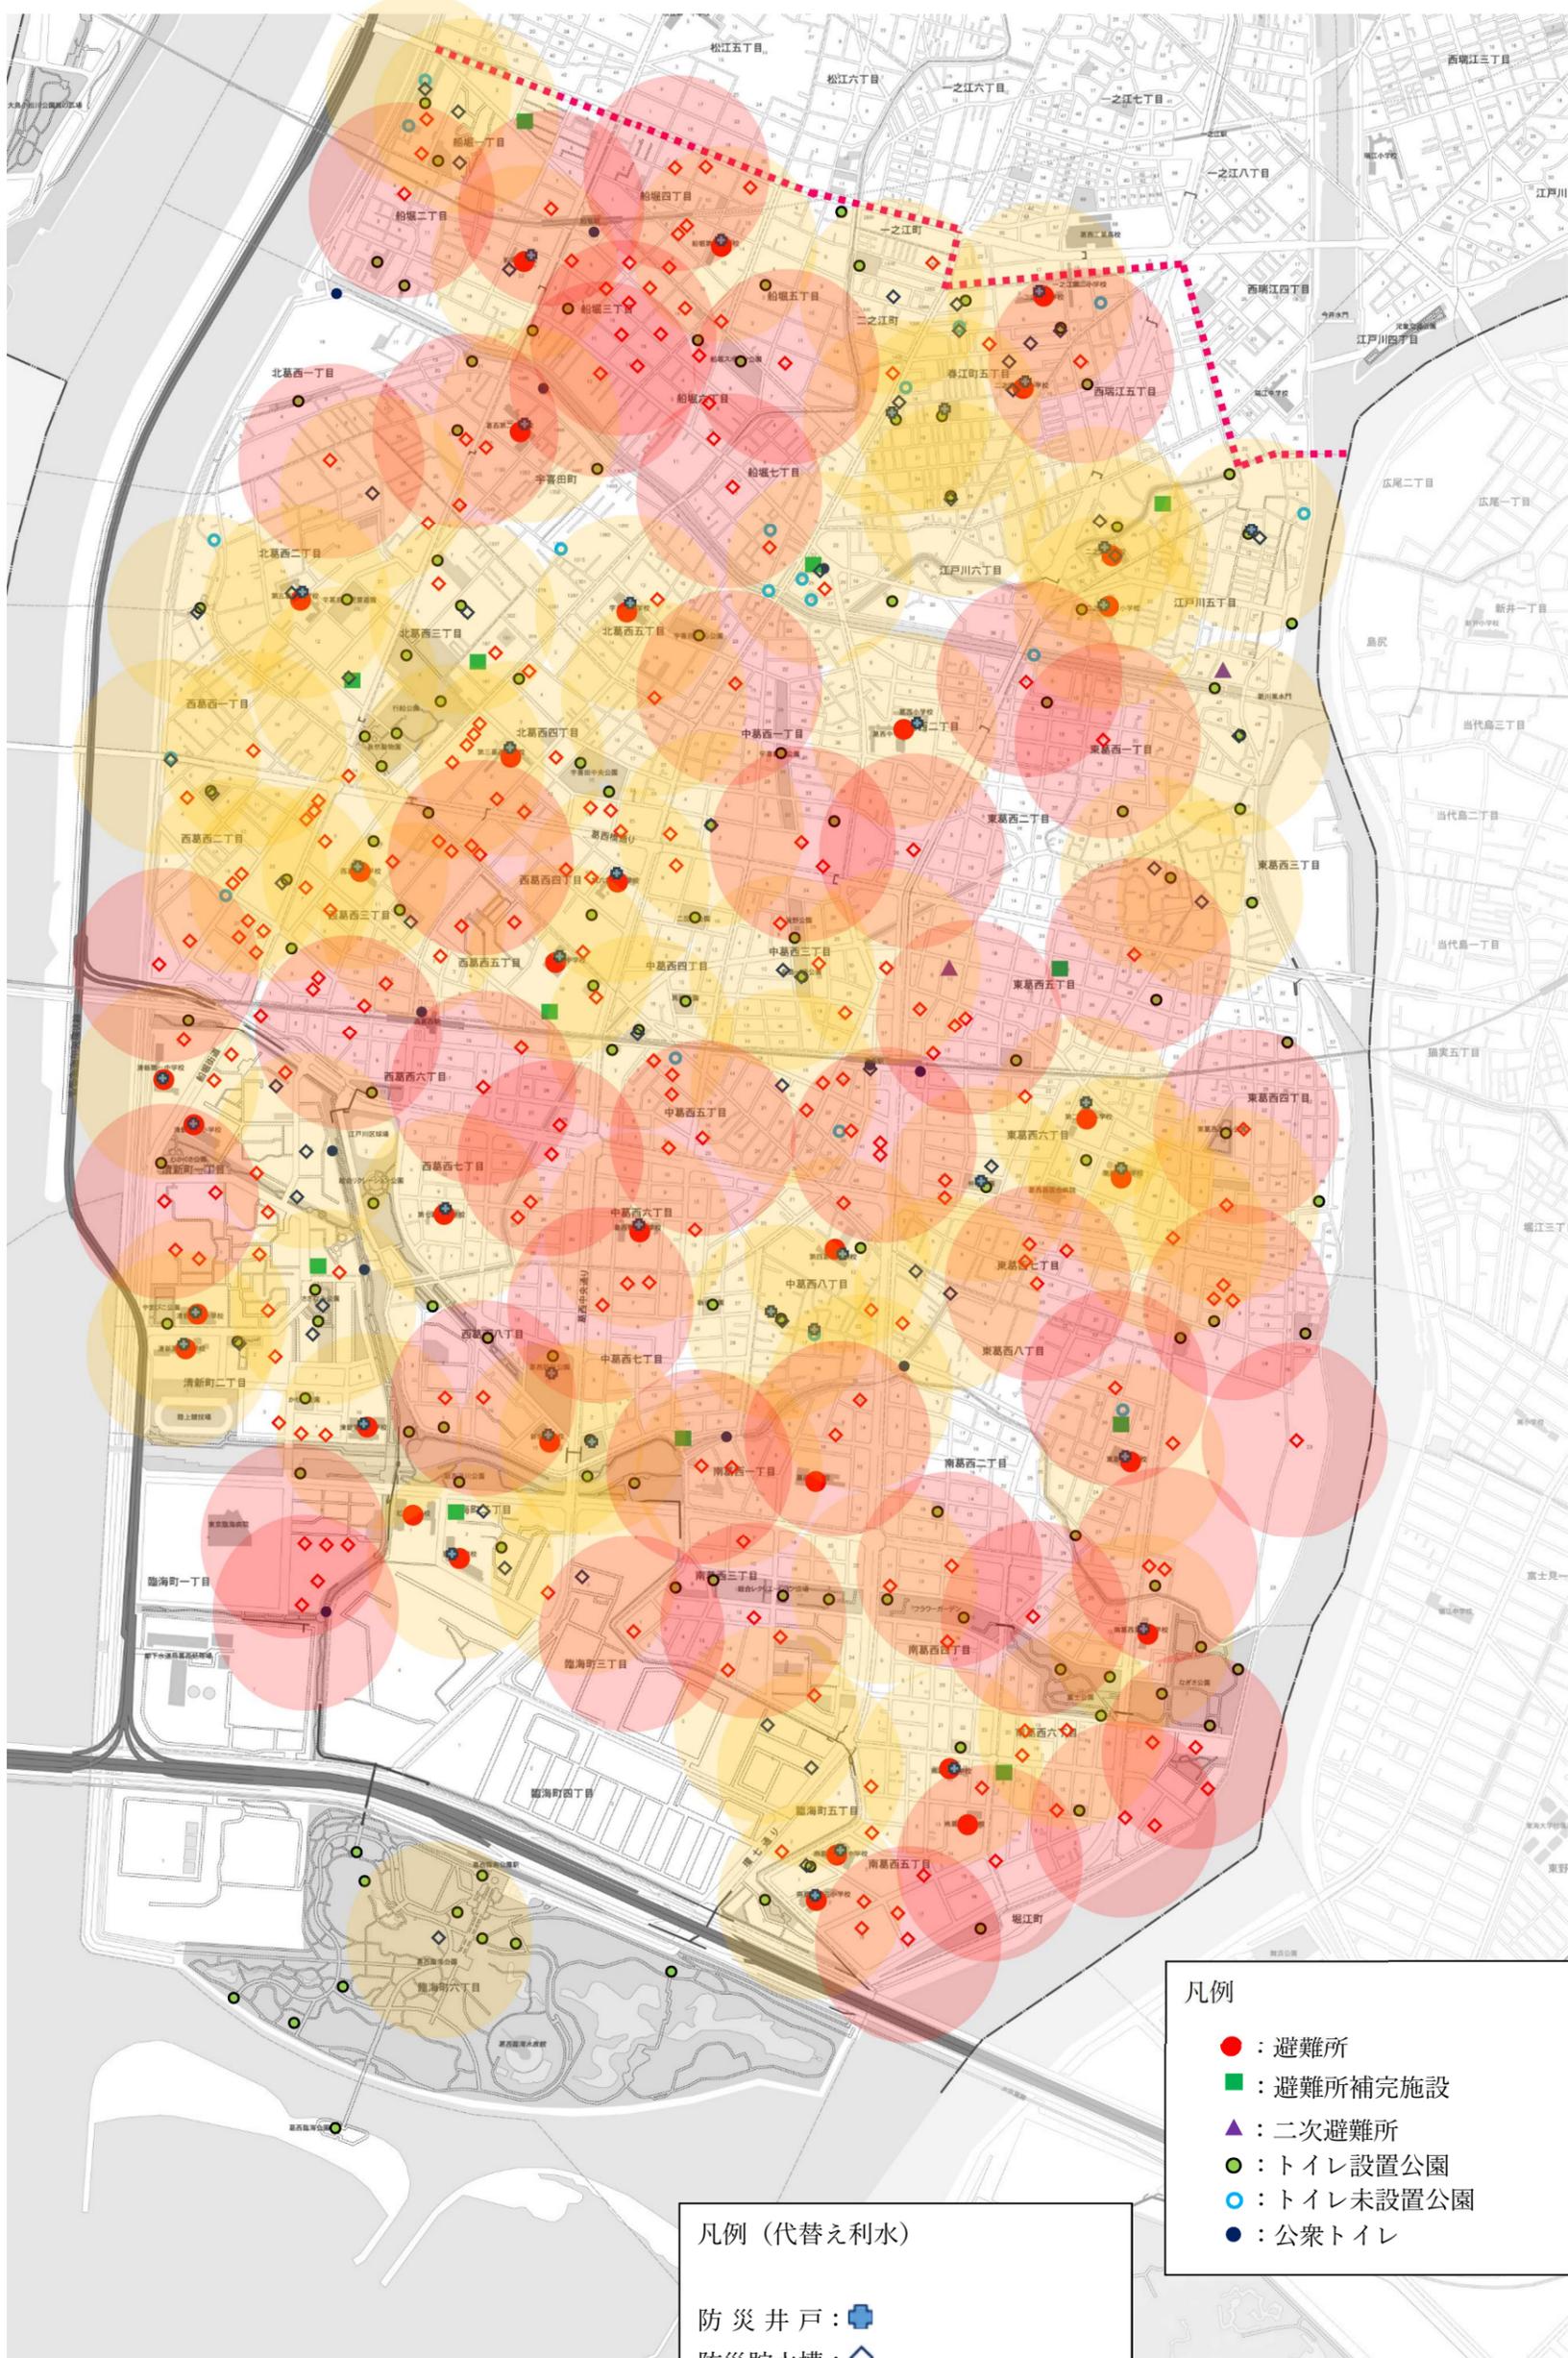

- 凡例
- : 避難所
  - : 避難所補完施設
  - ▲ : 二次避難所
  - : トイレ設置公園
  - : トイレ未設置公園
  - : 公衆トイレ

- 凡例（代替え利水）
- 防災井戸 : ■
  - 防災貯水槽 : ◆
  - 防災貯水槽（マンション） : ◇
  - 徒歩5分圏内 : ●

断水時における水洗用水の誘致圏（徒歩5分）【小岩事務所管内】

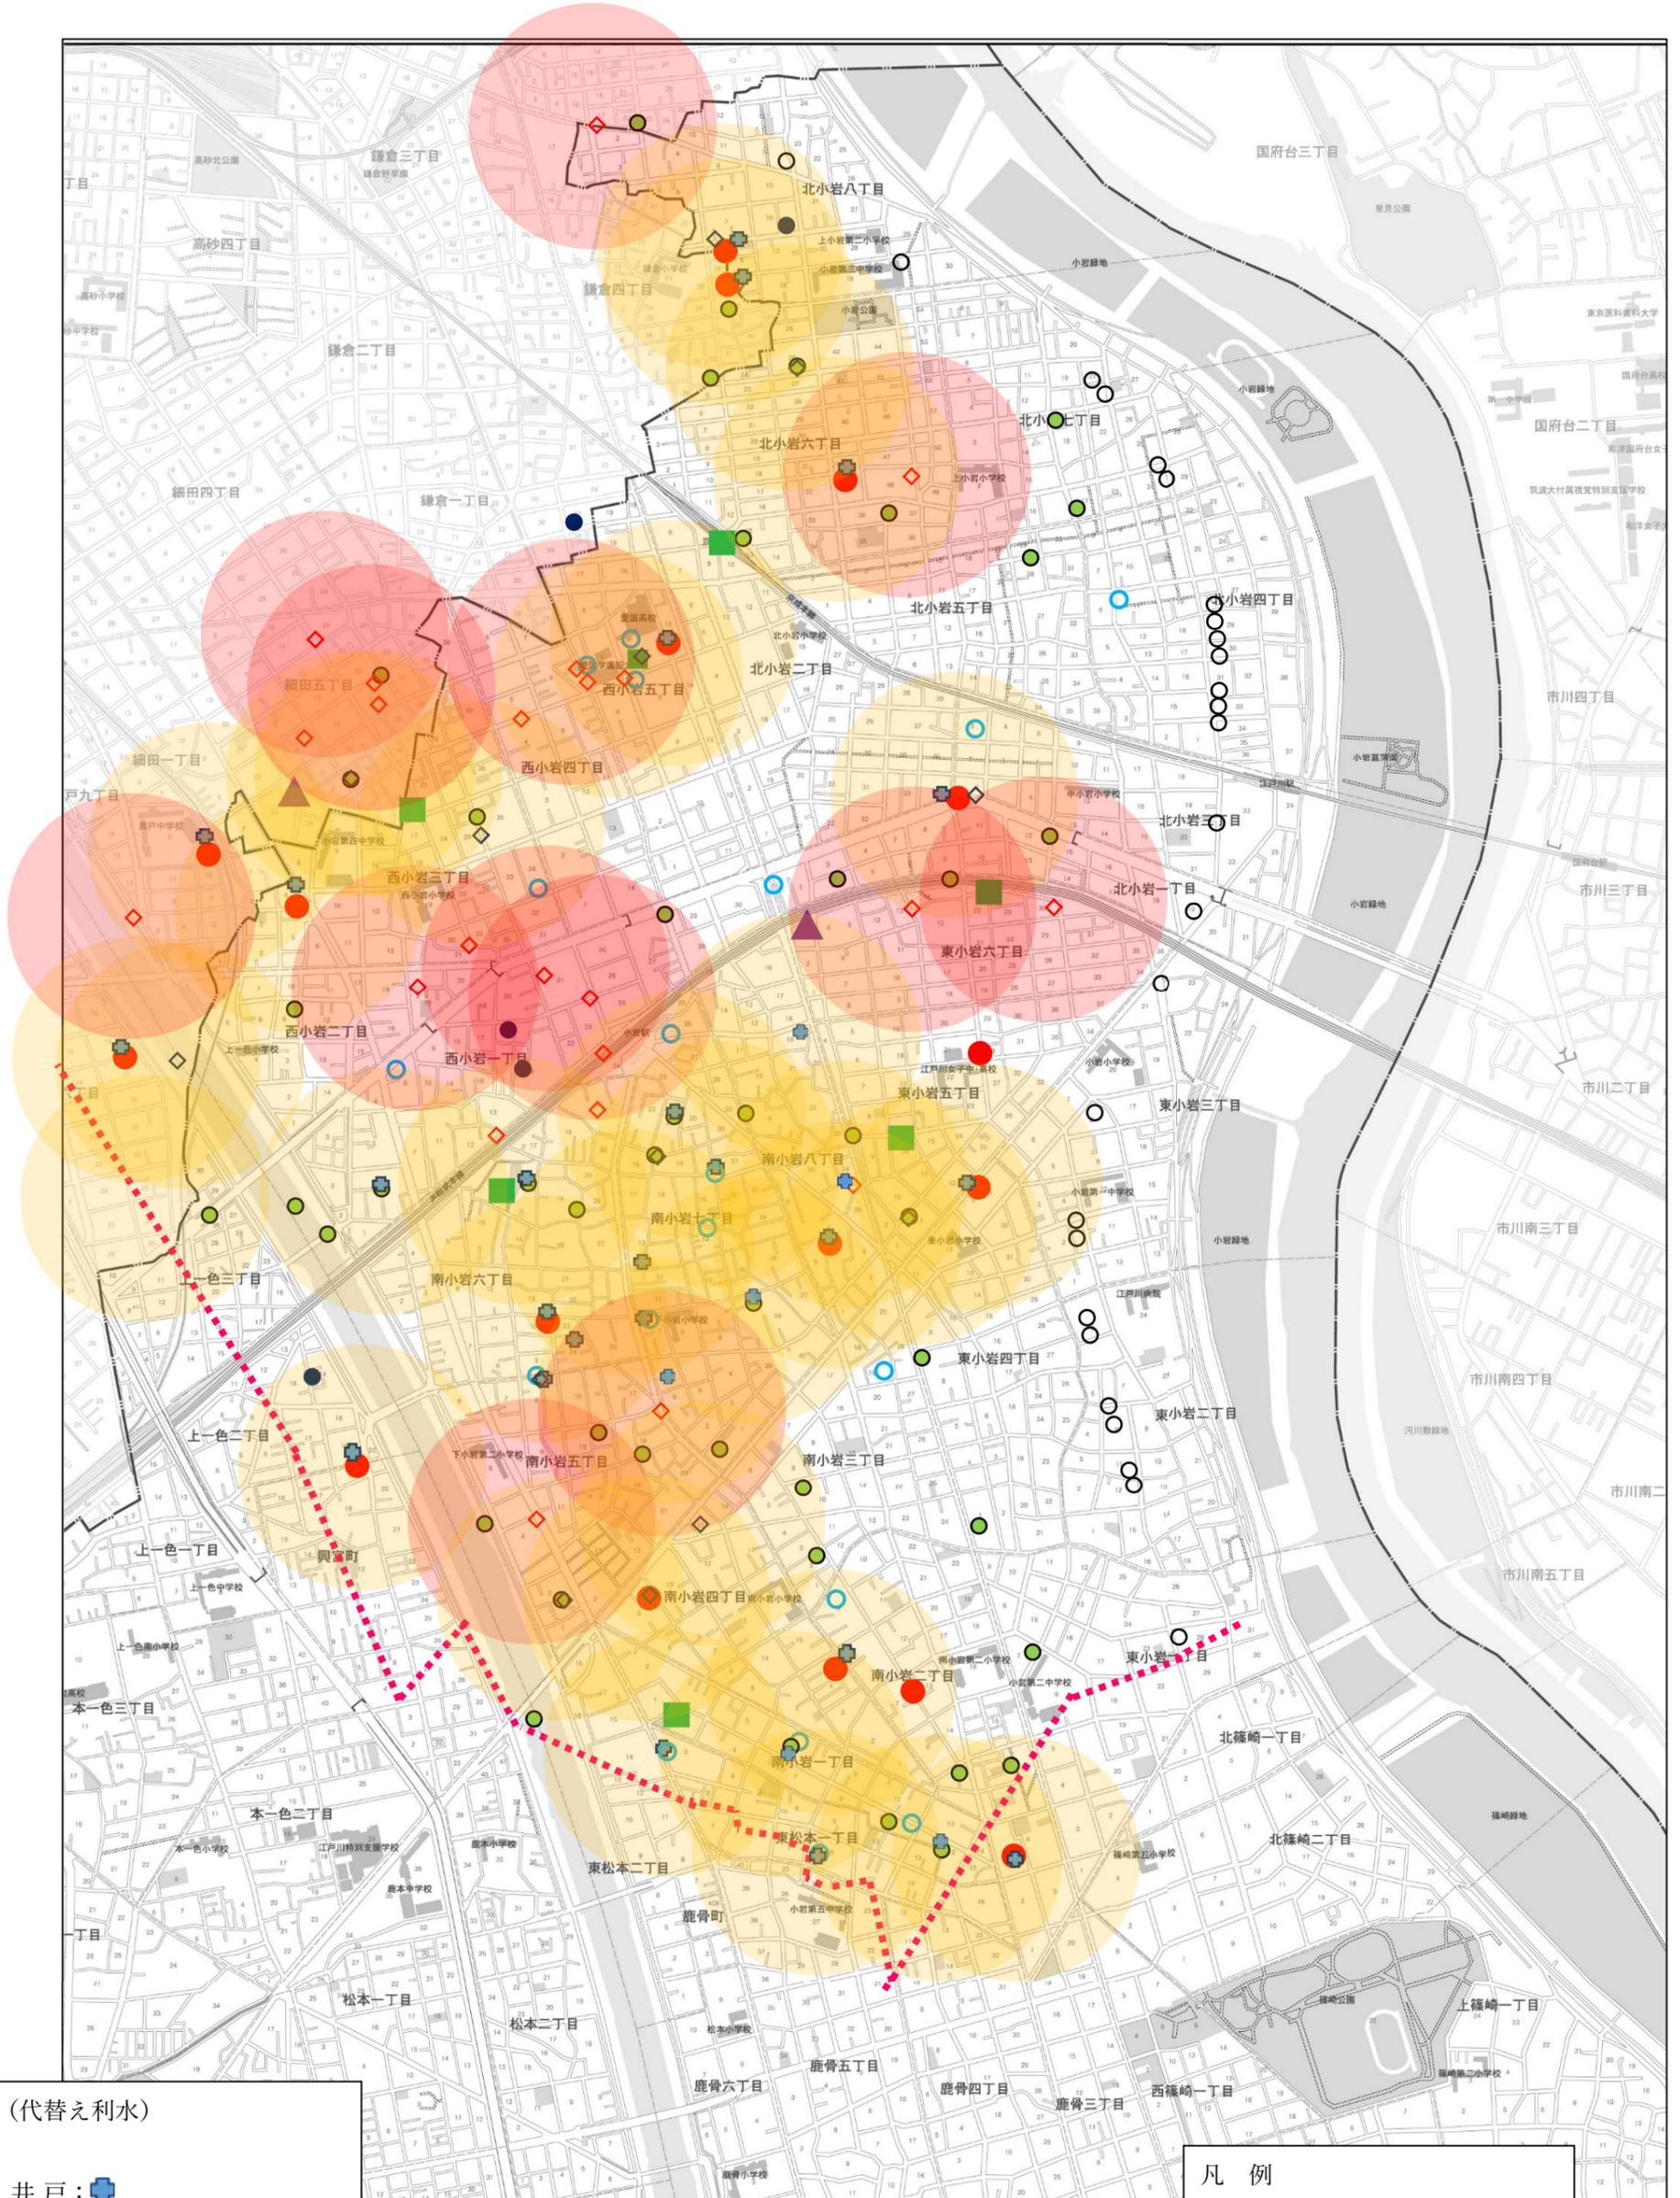


凡例（代替え利水）

- 防災井戸：■
- 防災貯水槽：◇
- 防災貯水槽（マンション）：◇
- 徒歩5分圏内：● ●

凡例

- ：避難所
- ：避難所補完施設
- ▲：二次避難所
- ：トイレ設置公園
- ：貯留式トイレ
- ：トイレ未設置公園
- ：公衆トイレ

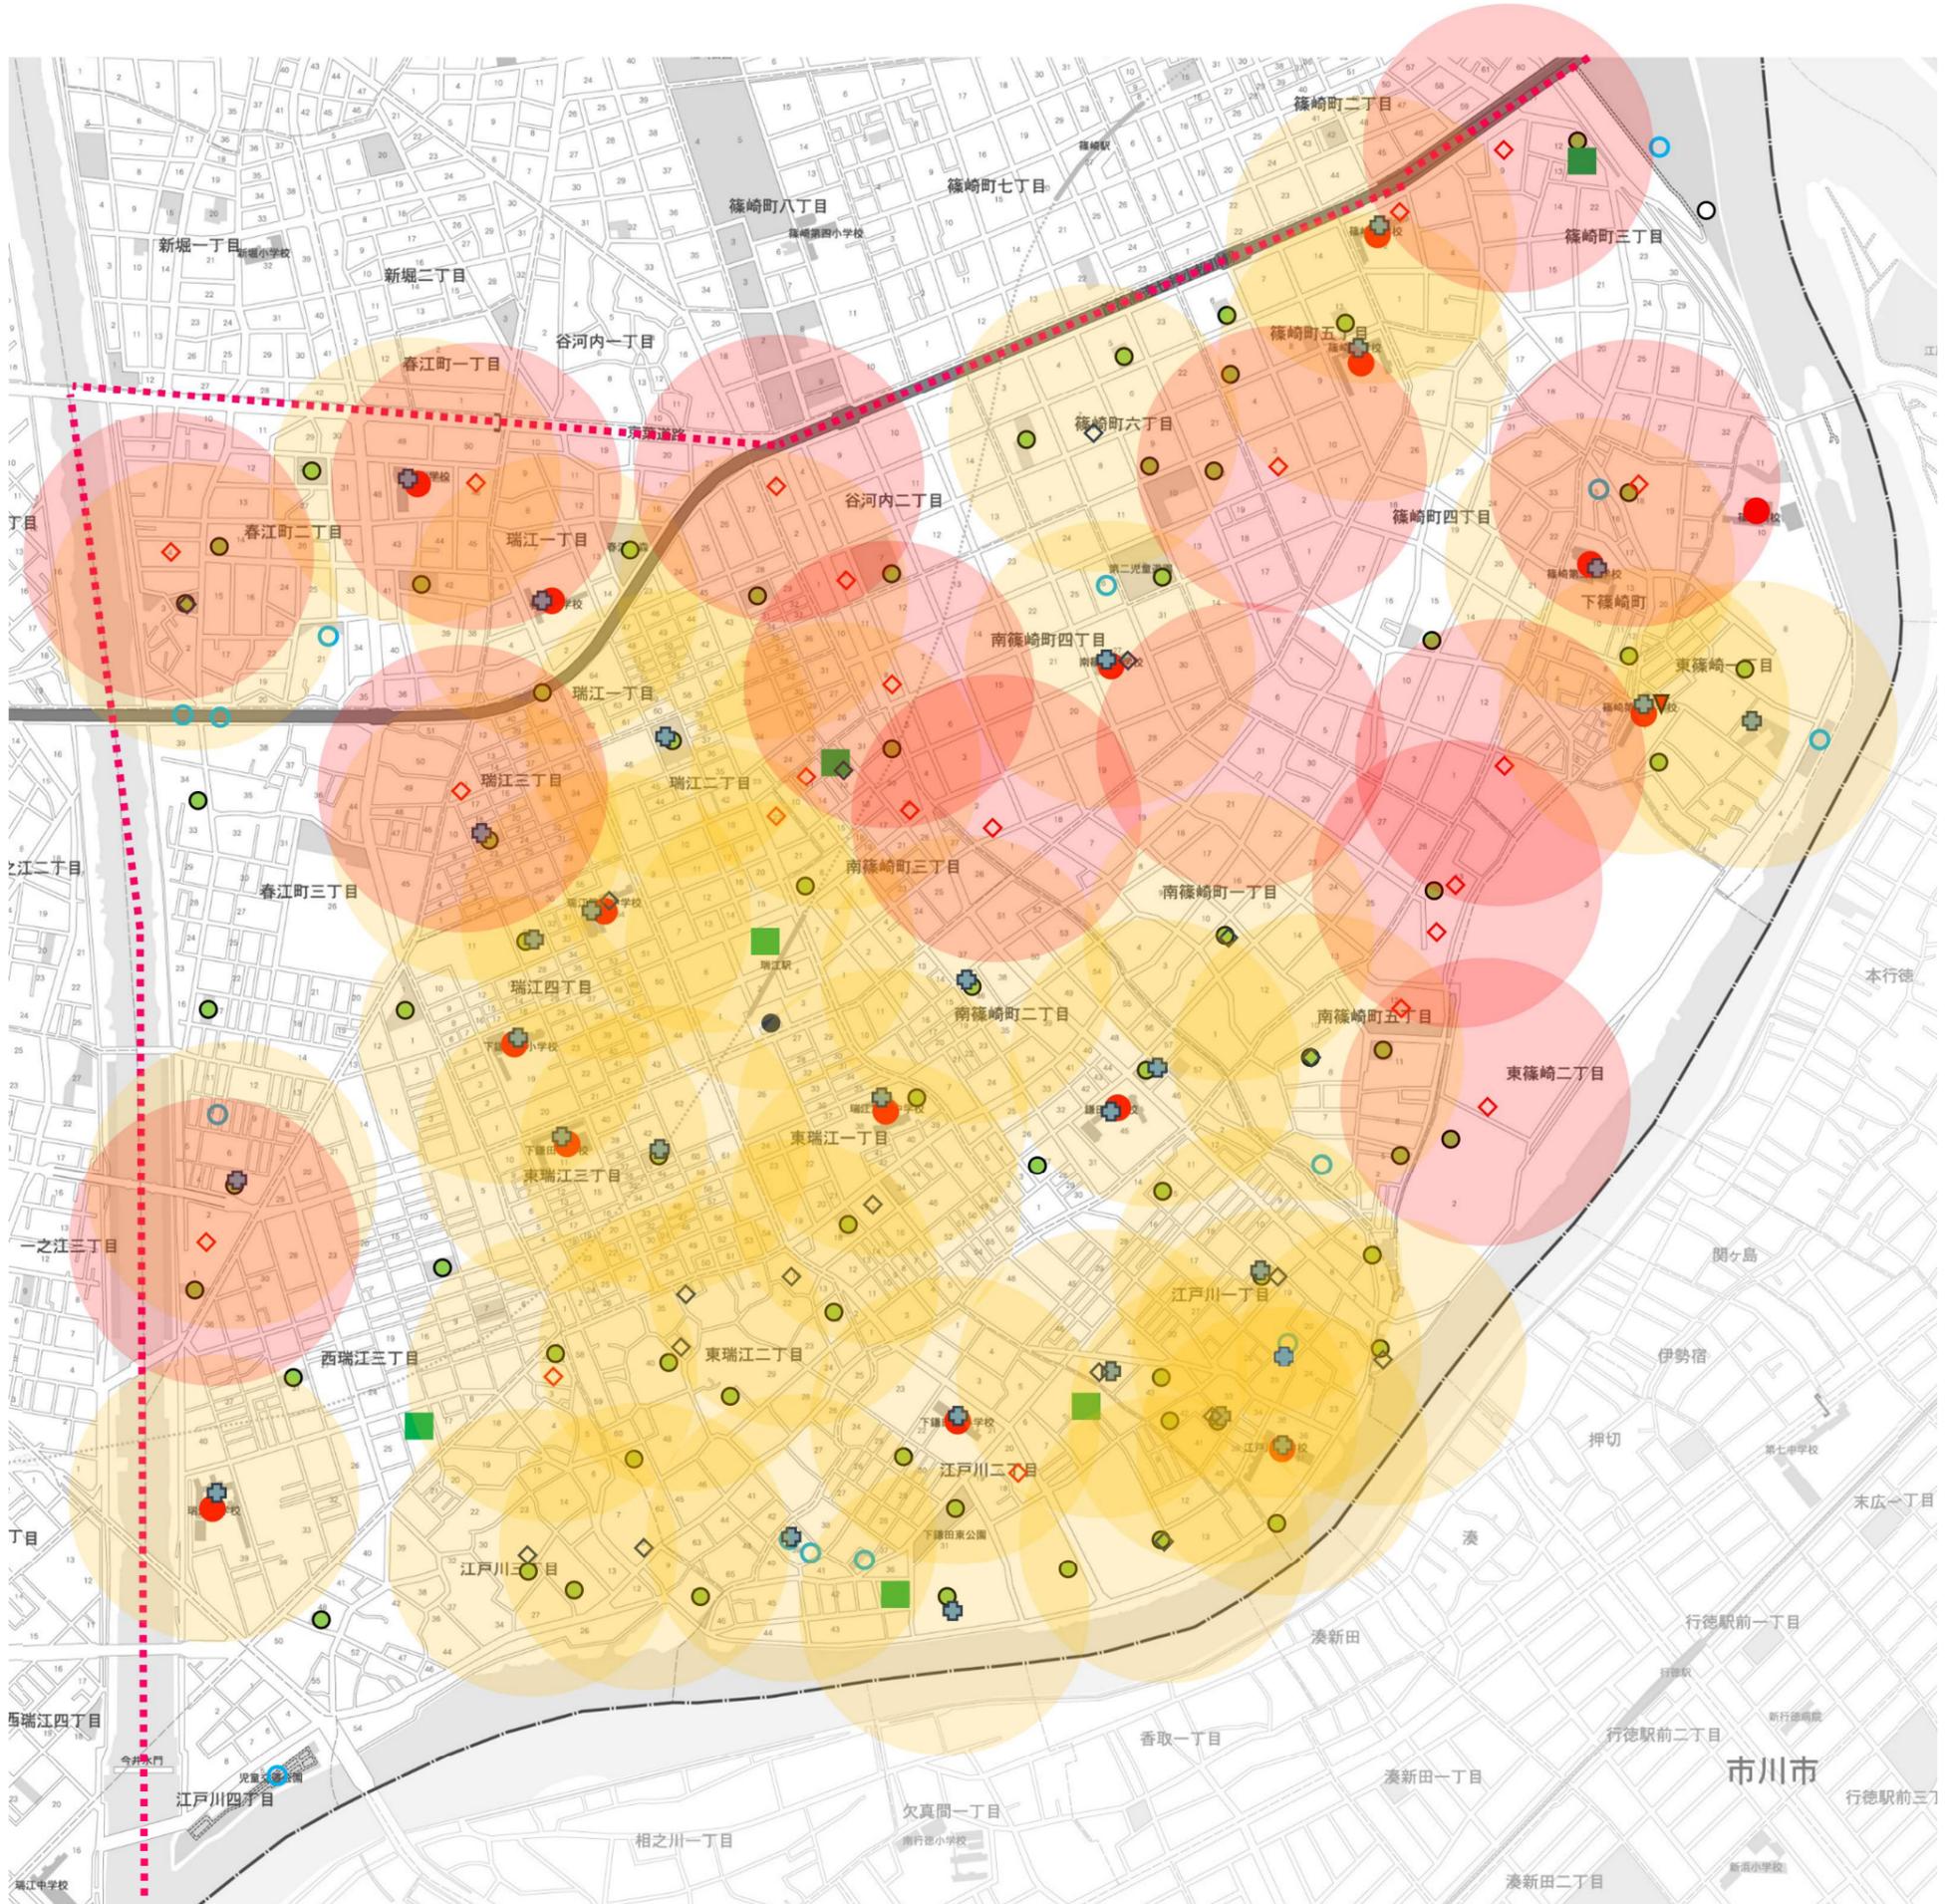


凡例（代替え利水）

- 防災井戸：■
- 防災貯水槽：◇
- 防災貯水槽（マンション）：◇
- 徒歩5分圏内：● ●

凡例

- ：避難所
- ：避難所補完施設
- ▲：二次避難所
- ：トイレ設置公園
- ：貯留式トイレ
- ：トイレ未設置公園
- ：公衆トイレ

断水時における水洗用水の誘致圏（徒歩5分）【鹿骨事務所管内】

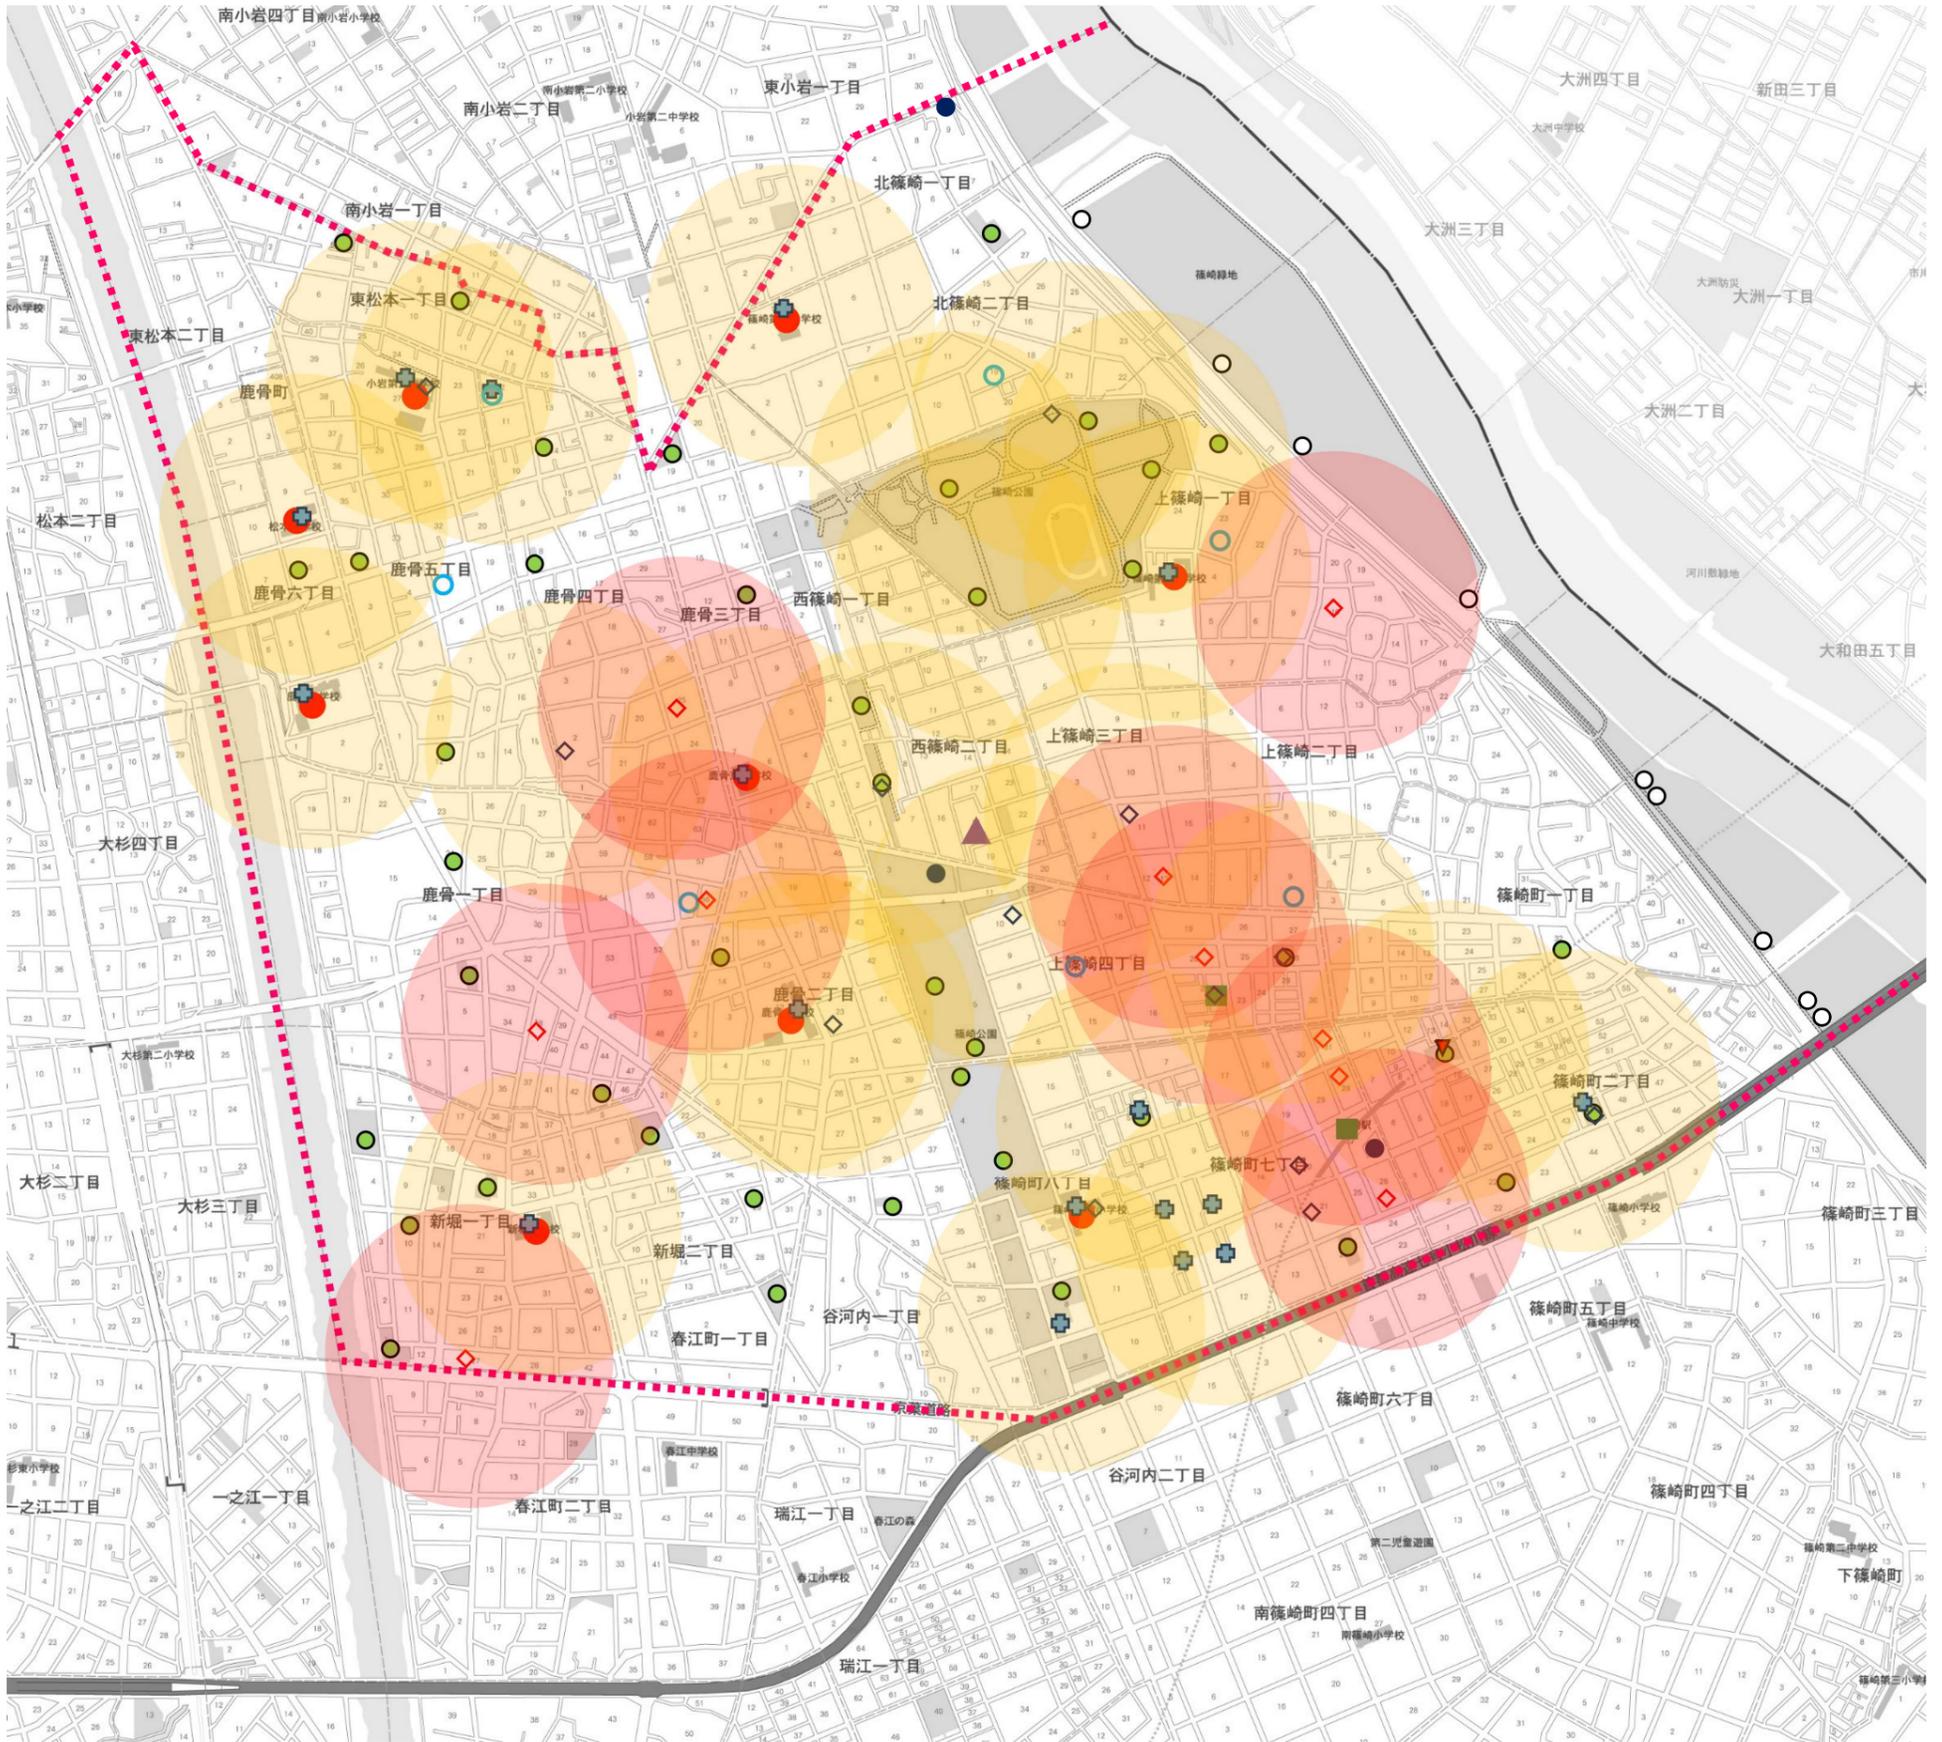

- 凡例（代替え利水）
- 防災井戸：♣
  - 雨水貯留槽：▼
  - 防災貯水槽：◇
  - 防災貯水槽（マンション）：◇
  - 徒歩5分圏内：●

- 凡例
- ：避難所
  - ：避難所補完施設
  - ▲：二次避難所
  - ：トイレ設置公園
  - ：貯留式トイレ
  - ：トイレ未設置公園
  - ：公衆トイレ

編集・発行：江戸川区危機管理部防災危機管理課

〒132-8501 東京都江戸川区中央1-4-1