

## ① 防火設備への配慮

以下に示す防火設備のスイッチおよび排気口部分は、完全に塞ぐことのないように配慮してください。



① 防煙タレカベスイッチ



② 防煙タレカベスイッチ




③ 防火シャッタースイッチ



④ 排煙ルーバー (天井から床まで)

※防煙タレカベスイッチ①のサイズと取付位置は、②と同様です。

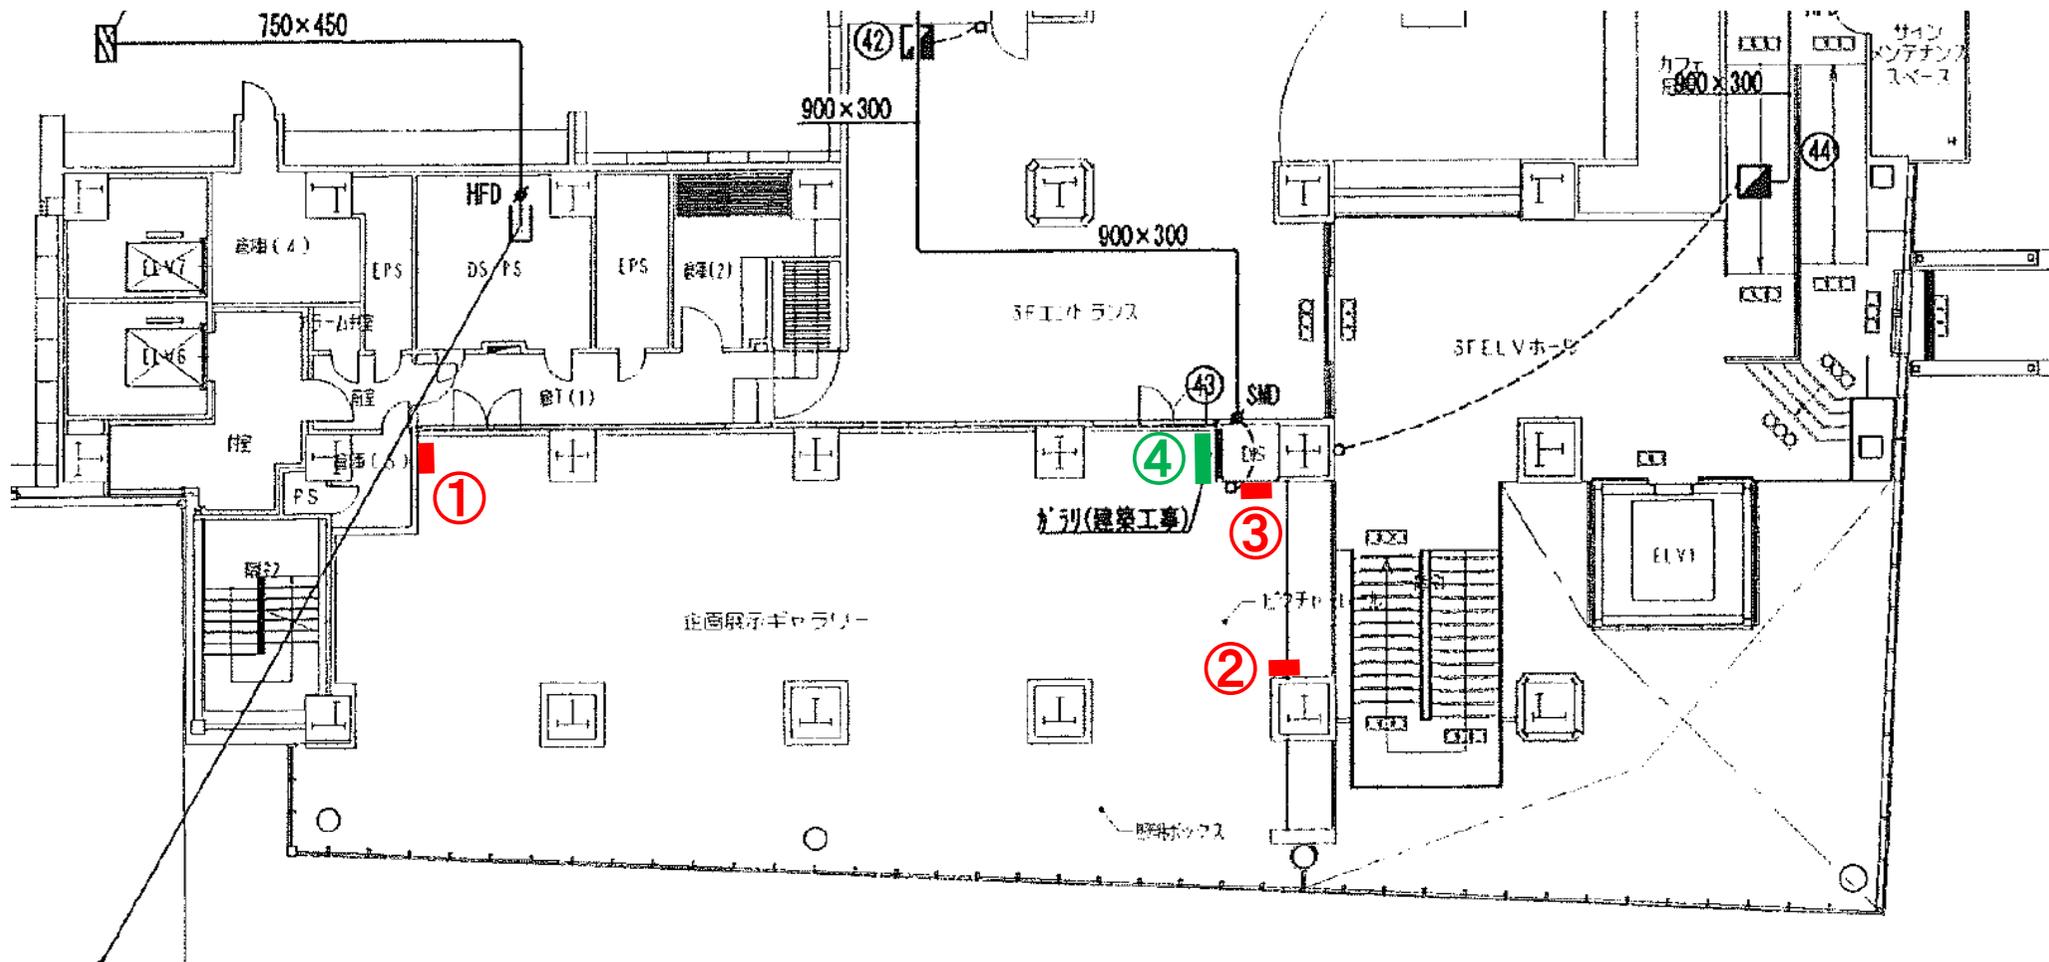

## ② エントランス施工範囲について

現場説明会で、利用範囲は企画展示ギャラリーの内側と説明しました。ただし、展示室への入口部分に関しては、外へ向けた看板等の造作をご提案ください。